Накладная монтажная коробка Mosaic™

0 802 80



0 802 85

0 802 82

Упак.	Кат. №	Коробки накладные
		На 2 модуля
		Коробки для суппорта Кат. № 0 802 51 Оснащена съемным входом 20 x 12,5 мм
5/50	0 802 80	Глубина 30 мм
5/100	0 802 81	Глубина 40 мм
		На 3 модуля
2/20	0 802 89	Коробка для суппорта Кат. № 0 802 59 Оснащена съемным входом 20 x 12,5 мм Глубина 40 мм
		На 4, 5 или 2x2 модулей горизонтальная установка
5/20	0 802 85	Коробка для суппорта Кат. № 0 802 52 Оснащена съемным входом 32 x 12,5 мм Глубина 40 мм
		На 6, 8 или 3x2 модулей горизонтальная установка
5/40	0 802 86	Коробка для суппорта Кат. № 0 802 53 Оснащена съемным входом 32 x 12,5 мм Глубина 40 мм
		На 10 или 4x2 модулей горизонтальная установка
2/20	0 802 84	Коробка для суппорта Кат. № 0 802 54 Оснащена съемным входом 40 x 20 мм Глубина 40 мм
		На 5 или 2x2 модулей вертикальная установка
5/20	0 802 82	Коробка для суппорта Кат. № 0 802 52 Оснащена съемным входом 20 x 12,5 мм Глубина 40 мм
		На 3x2 модулей вертикальная установка
5/40	0 802 83	Коробка для суппорта Кат. № 0 802 53 Оснащена съемным входом 20 x 12,5 мм Глубина 40 мм
		На 2x5, 2x2x2 модулей или для модуля управления освещением
1/10	0 802 74	Коробка для суппорта Кат. № 0 802 64 Оснащена съемным входом 40 x 20 мм Глубина 50 мм
		На 2x6, 2x8 или 2x3x2 модулей
1/10	0 802 76	Коробка для суппорта Кат. № 0 802 66 Оснащена съемным входом 40 x 20 мм Глубина 50 мм

Суппорты Mosaic™

Модульная конструкция стала проще благодаря универсальному суппорту

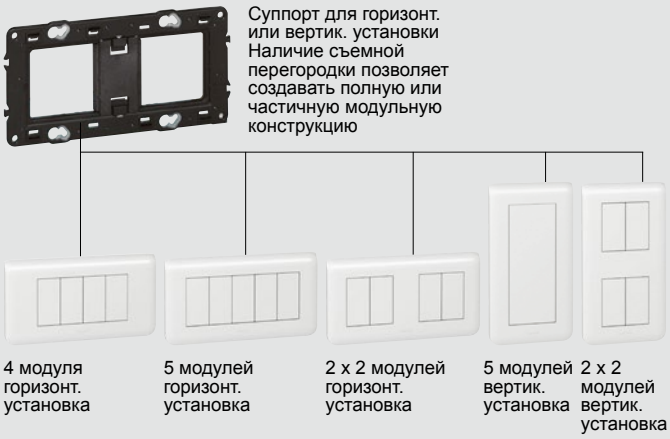

Применение заглушек:

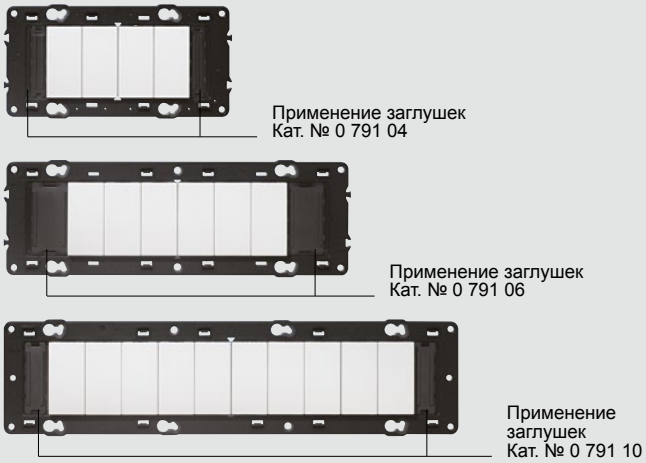

Если полная емкость суппорта не использована, необходимо заполнить зазоры заглушками, чтобы обеспечить степень защиты IP 20, пока лицевые панели еще не установлены

Суппорт с подсветкой: техническое новшество и экономия электроэнергии

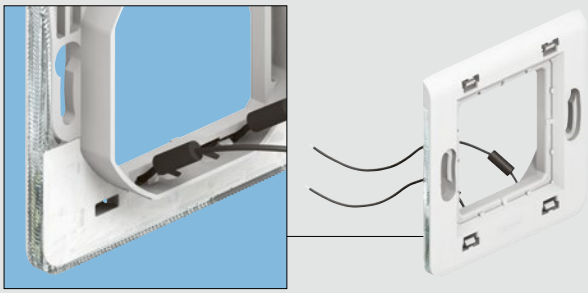

Рассеиватель со светодиодами

Для функций индикации или подсветки
Имеется в наличии в конфигурации 2 модуля (Кат. № 0 802 60/62), в конфигурации 4, 5 или 2 x 2 модуля горизонт. установки (Кат. № 0 802 58) и в конфигурации 5 или 2 x 2 модуля верт. установки (Кат. № 0 80257)
Очень низкое энергопотребление:
- Кат. № 0 802 62: 12 кВт.час в год
- Кат. № 0 802 57/58/60: 0,3 кВт.час в год