




- Использование устройства дифференциальной защиты обязательно для режима нейтрали TT

Uc	①	System			Ø : (X, Y, Z)
		TT	TN	IT	
<ul style="list-style-type: none"> • 320 V • 320 B 			C 40 A		<ul style="list-style-type: none"> • 16 mm² • 16 mm²
		-	gG 40 A, I _{cc} ≤ 6 kA gG 125 A, I _{cc} > 6 kA		


$X + Y + Z \leq 0,50 \text{ m}$

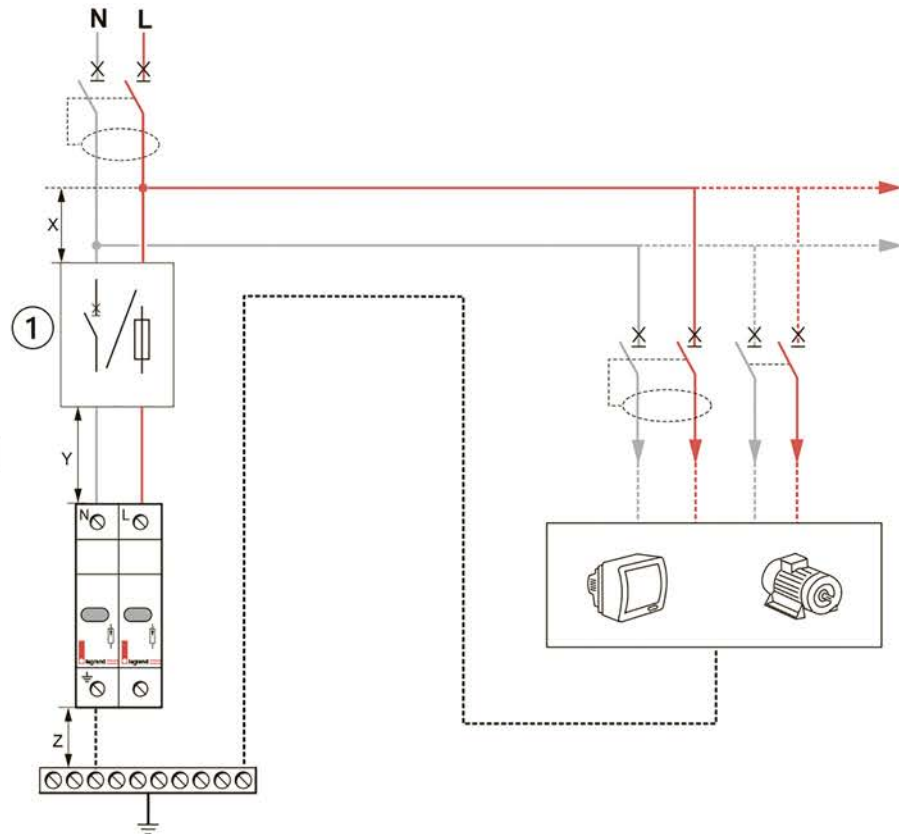

• Техническое обслуживание

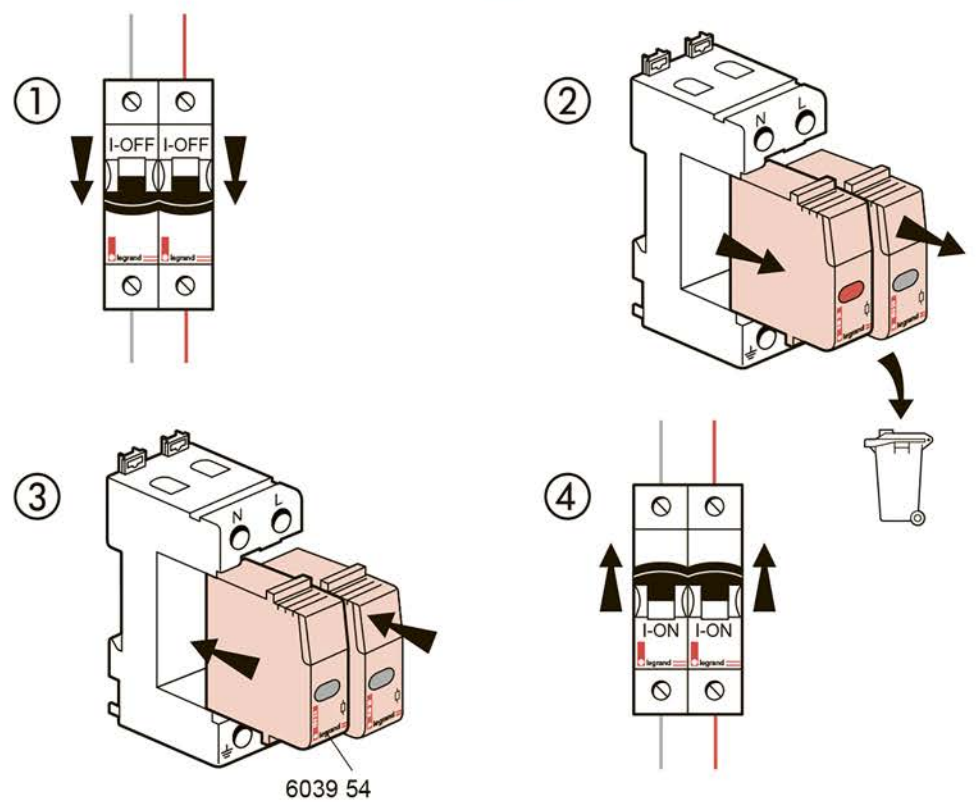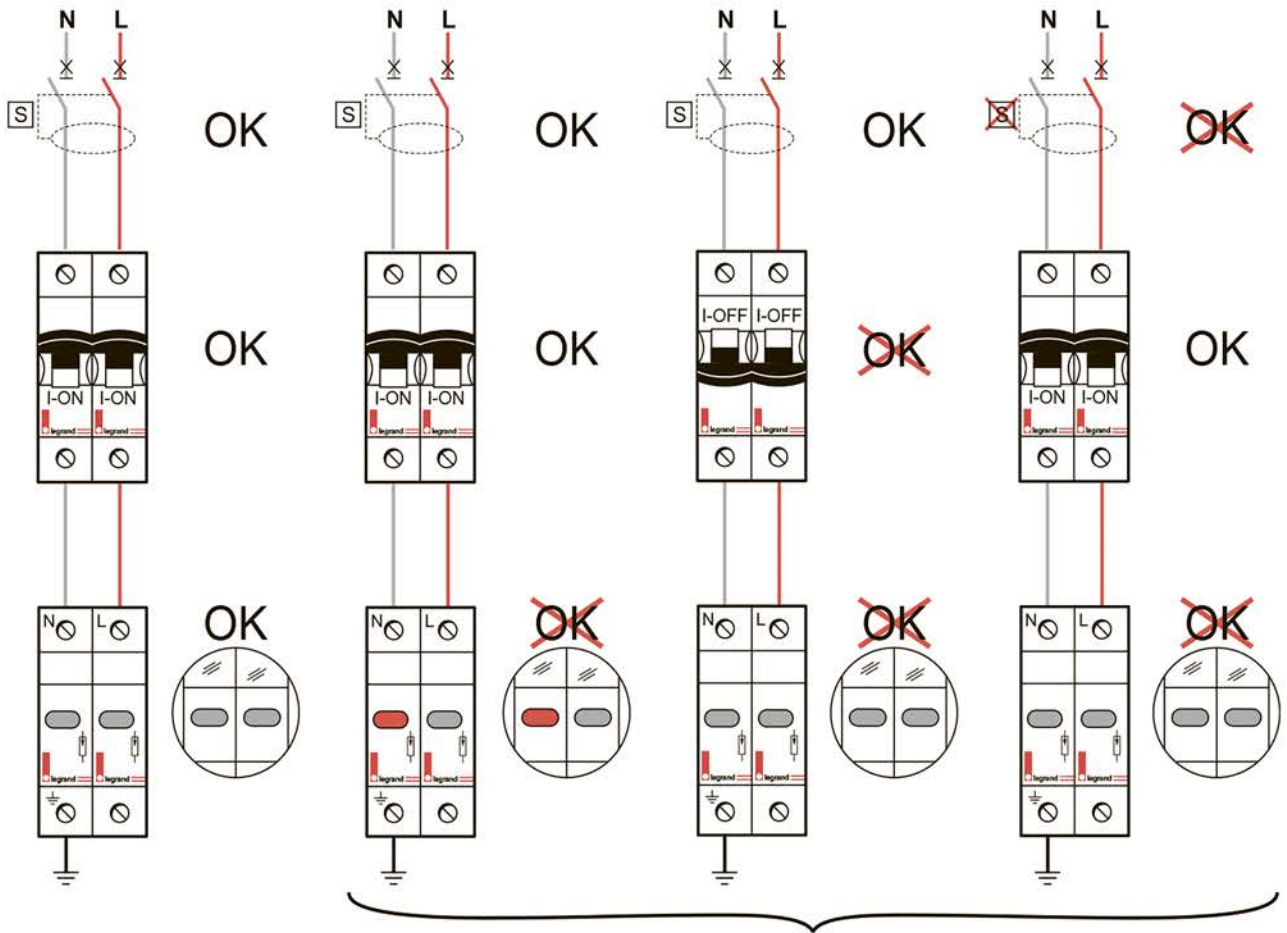

• **Опции**

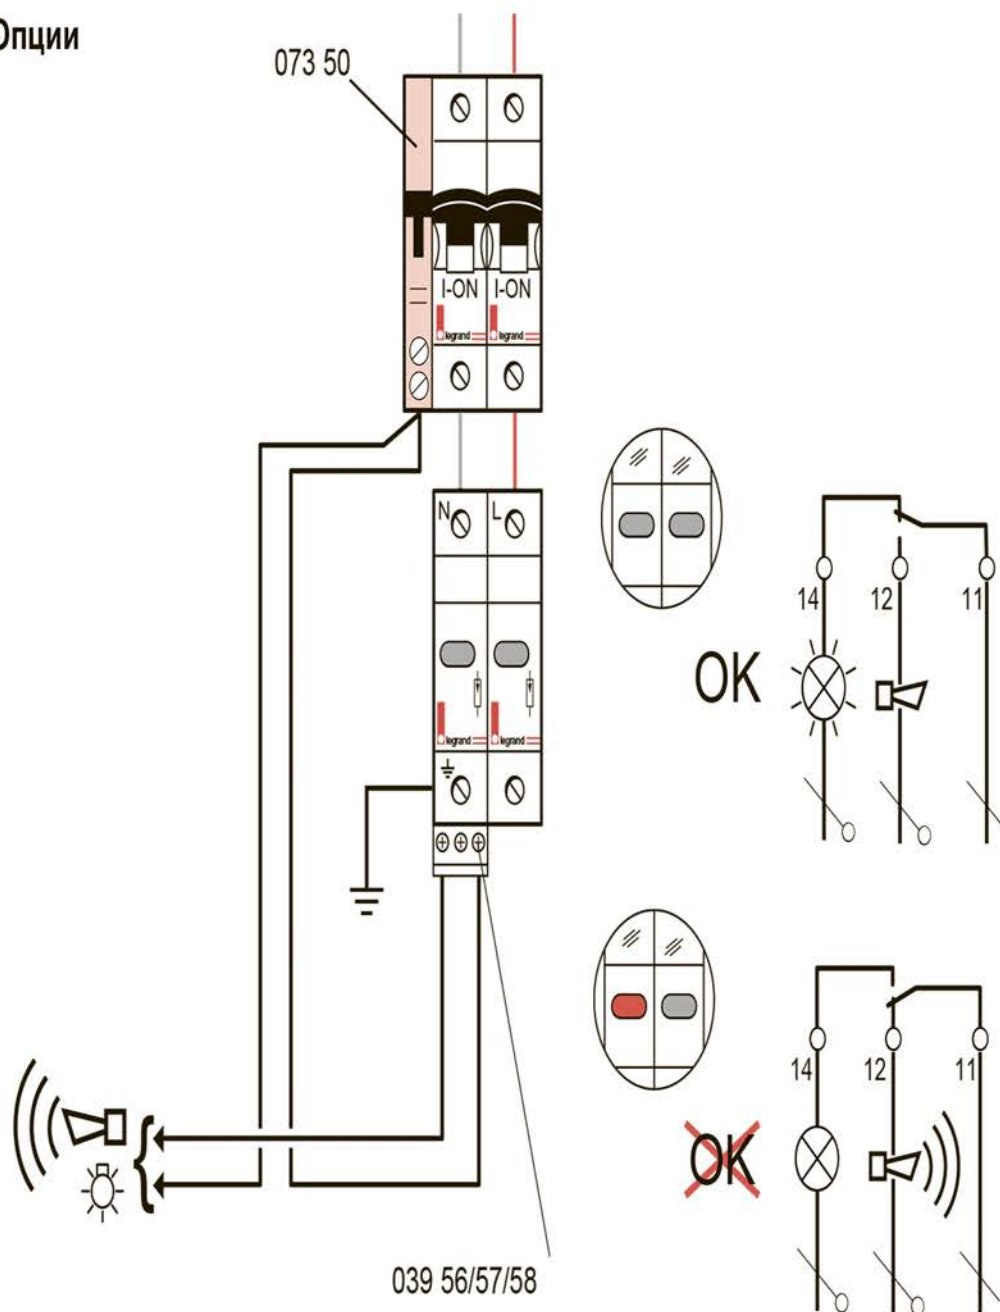

⚠ Меры предосторожности

Установка данного изделия должна выполняться в соответствии с правилами монтажа и только квалифицированным электриком. Неправильная установка и использование могут привести к риску возникновения пожара или поражения электрическим током.

Перед монтажом необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией, а также принять во внимание специфику места установки изделия. Запрещается вскрывать, разбирать, портить или модифицировать прибор, за исключением особых указаний, содержащихся в инструкции. Вскрытие корпусов и ремонт изделий марки Legrand должны проводиться только специально обученным и уполномоченным персоналом компании «ЛЕГРАН». Любое несанкционированное вскрытие или выполнение ремонтных работ не уполномоченными лицами полностью аннулирует какую-либо ответственность, право на замену, а также гарантию. Использовать только принадлежности марки «ЛЕГРАН».

RU • Рекомендации:

- не устанавливать УЗИП в помещениях, где существует опасность возгорания или взрыва, без соблюдения соответствующих мер безопасности.
- Отключить УЗО от сети питания перед проведением проверки изоляции установки.