




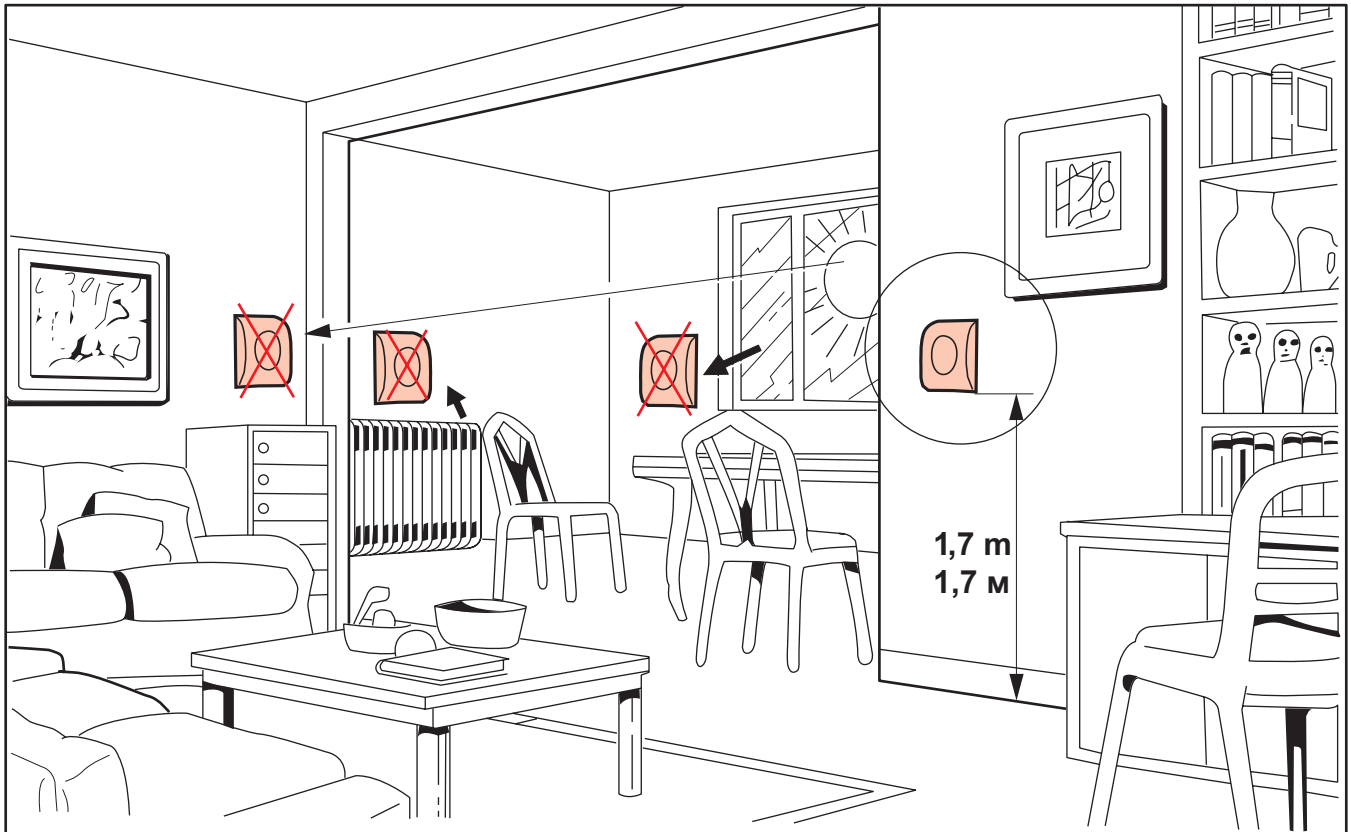
	- 10°C ... +70°C от - 10 °C до +70 °C
	- 5°C ... +40°C от - 5 °C до +40 °C
 	(~ 7°C) ... +30°C (~ 7°C)... +30°C
	2x 1,5mm ² 2x 1,5 mm ²

	8A max до 8 A
	8A / 250V ~ μ cos φ = 1 8 A / 250 B ~ μ cos φ = 1 2 A / 250 B ~ μ cos φ = 0,6
	1mA ... 500mA 12...48V~ / 12...24V ~. 1 mA ... 500 mA 12...48 B~ / 12...24 B ~.
P Мощность	0,6W 0,6 Вт

- Conforme à la norme NFC 47110 - Catégorie B (Δ 1 K)
- Volgens de norm EN 60 730-1, 2-9
- Corresponds to rule EN 60 730-1, 2-9
- Entspricht der Norm EN 60 730-1, -2-9
- Corresponde a la norma EN 60730-1,-2-9
- Соответствует стандартам ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002, ГОСТ Р МЭК 730-2-9-94
- EN 60 730-1, 2-9 standartlarına uygundur



• **Important :**

La régulation de température n'est effective que deux heures après la mise sous tension (période de stabilisation thermique de l'électronique).

- **Belanrijk :** De temperatuurregulatie is pas effectief 2 uur na het onder spanning plaatsen. (Thermische stabilisatieperiode van de electronica).

• **Important :** Temperature regulation is only effective two hours after the device has been switched on. (Thermal stabilisation period for the electronics).

- **Hinweis :** Die Temperaturregelung funktioniert erst 2h nach Inbetriebnahme richtig (Dauer der thermischen Stabilisierung).


• **Importante:** La regulación de la temperatura es únicamente efectiva 2 horas después de haber conectado el dispositivo (período de estabilización térmica del sistema electrónico).

- **Важно:** регулировку температуры следует выполнять только спустя два часа после ввода в эксплуатацию устройства (время стабилизации температуры электронного оборудования).

• **Önemli:** Sıcaklık ayarı cihaz "ON" konumuna alındıktan sonra sadece 2 saat etkilidir (Elektronikte termik stabilizasyon süresi).




- **Attention!** Pièces sous tension lorsque le enjoliveur est enlevé
- **Opgelet** bij afgenomen deksel: delen voeren spanning!
- **Caution!** Live parts when cover is removed.
- **Achtung!** Spannungsführende Teile bei entfernter Abdeckung
- **Atención!** Los componentes se encuentran bajo tensión, estando retirada la cubierta.
- **Внимание!** При снятой крышке избегать прикосновения к токопроводящим деталям.
- **Dikkat!** Kapak çıkartıldığında elektrik çarpması tehlikesi.

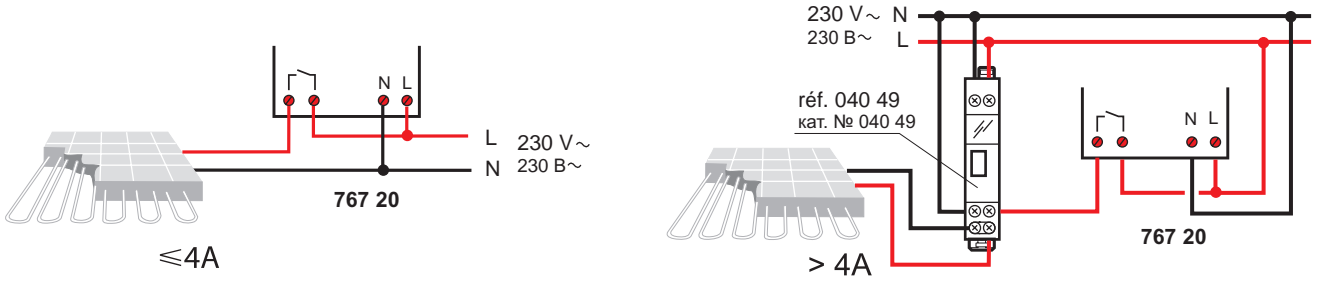

- En mode chauffage et avec un courant de charge supérieur à 4 A, il est recommandé d'utiliser un contacteur.
- In verwarmingsmodus en bij laststroom groter dan 4A is het aangeraden een zekering te voorzien.
- It is advisable to use a contactor when operating in heating mode with a load greater than 4A.
- Bei Funktionsweise Heizen und einem Laststrom grösser 4A, ist es empfehlenswert einen Schütz einzusetzen.
- En el modo de función de calefacción y una corriente de carga de más de 4A, se recomienda incorporar un contactor.
- При работе устройства в режиме нагрева и токе нагрузке свыше 4 A рекомендуется использовать контактор.
- Isıtma modunda 4 Amperden daha büyük yüklerde kontaktör kullanılması tavsiye edilir.



- **Attention!** Pièces sous tension lorsque le enjoliveur est enlevé
- **Opgelet** bij afgenomen deksel: delen voeren spanning!
- **Caution!** Live parts when cover is removed.
- **Achtung!** Spannungsführende Teile bei entfernter Abdeckung
- **Atención!** Los componentes se encuentran bajo tensión, estando retirada la cubierta.
- **Внимание!** При снятой крышке избегать прикосновения к токопроводящим деталям.
- **Dikkat!** Kapak çıkartıldığında elektrik çarpması tehlikesi.

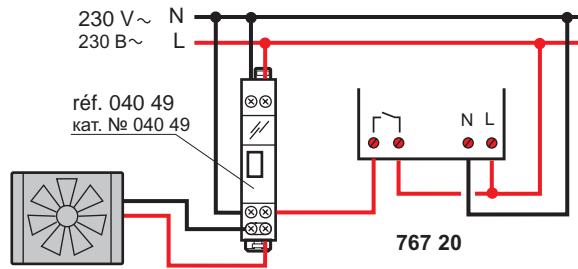

- En mode climatisation, il est recommandé d'utiliser un contacteur.
- In koelmodus is het aangeraden een zekering te voorzien.
- It is advisable to use a contactor when operating in cooling mode.
- Bei Funktionsweise Kühlen, ist es empfehlenswert einen Schütz einzusetzen.
- En el modo de refrigeración, se recomienda incorporar un contactor.
- При работе устройства в режиме охлаждения рекомендуется использовать контактор.
- Soğutma modunda çalışırken kontaktör kullanılması tavsiye edilir.

