
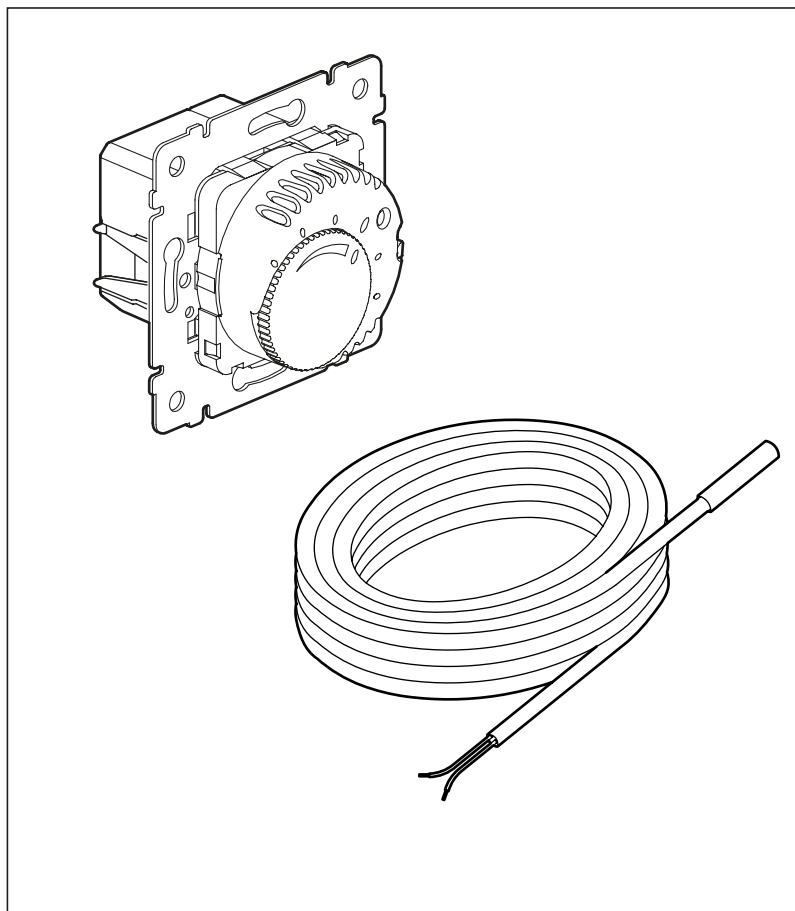






U	230V~ 50/60Hz		
 t	> 10°C 60°C <		
Δt	±2K		
 L	-8K		
	> 0°C 40°C* <		
	> -20°C 50°C <		
	16A 250V AC $\mu \cos \varphi = 1$		
	2x 1,5 mm ²		
	4 m		≤ 20 m
IP	30		

* • временный


- Соответствует стандарту EN 60 730-1, -2-9
Принцип действия 1B при обычных окружающих условиях
Степень защиты от загрязнения: 2
Номинальное импульсное напряжение: 4kV

- **Осторожно:** Подключать напряжение питания одной и той же фазы на термостат и пульт дистанционного управления. Провода чувствительного элемента прокладывать в защитной трубе и конец закрывать защитной гильзой. Соблюдайте директивы по электромагнитной совместимости. Избегать прокладки параллельно проводам, находящимся под напряжением сети, или использовать экранированные провода. Монтаж разрешается только

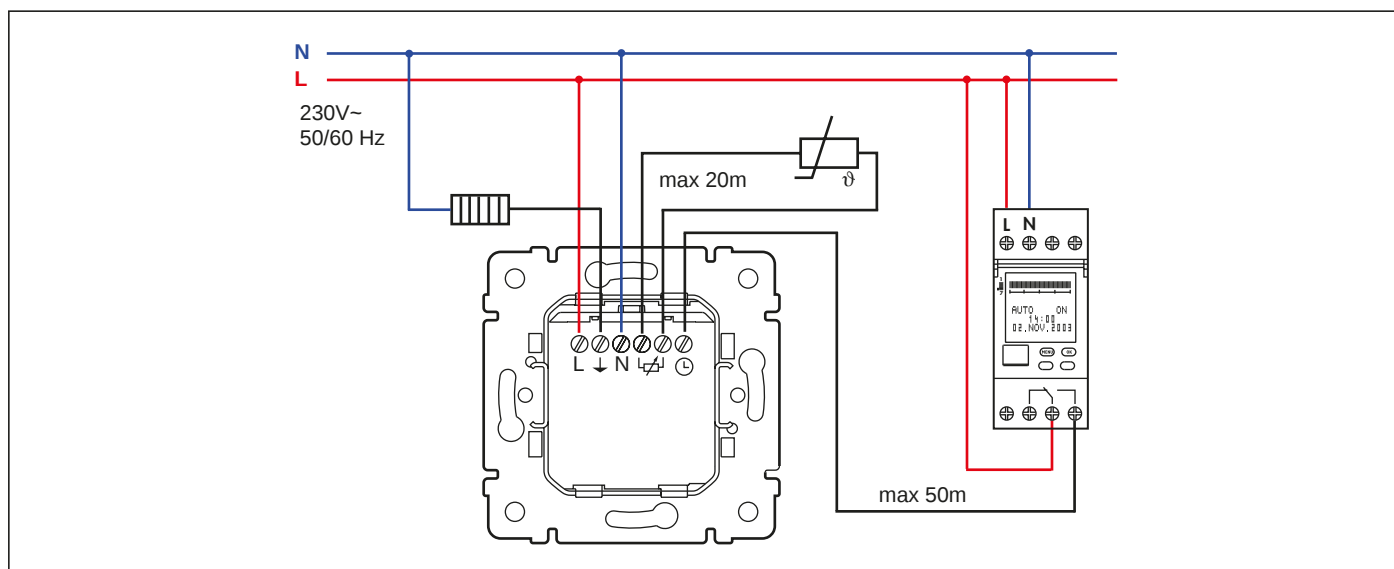


△ t

1

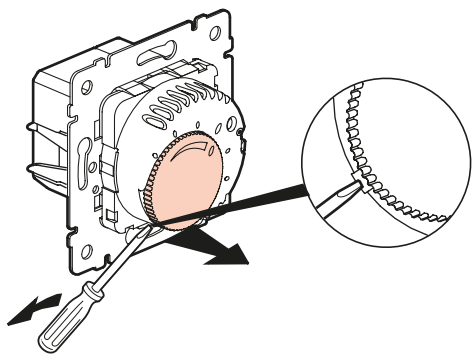


2


>10°C <60°C

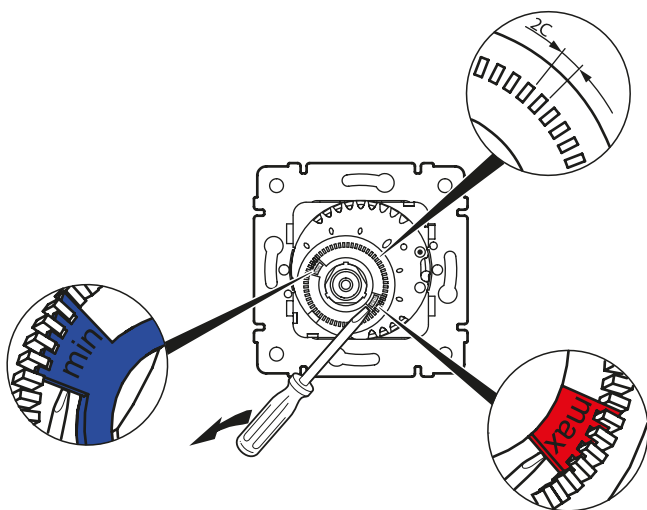



3



• Термостат Вкл.

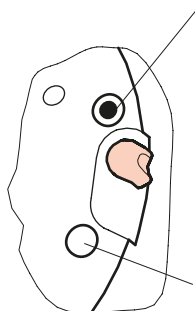

• Термостат Выкл.

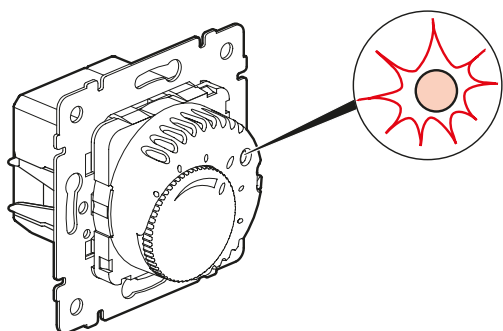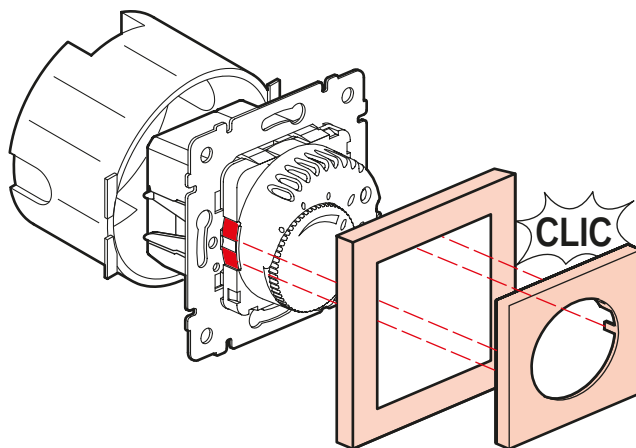

- Светодиод светится зеленым цветом. Снижение настроенной заданной температуры на 8 °C (низкая температура). Активирование таймером. Светодиод засветится красным цветом. Регулятор затребует тепло.