




Выключатель нагрузки


NH4

Инструкция по монтажу


Предупреждение: монтаж должен выполняться только квалифицированным электротехни

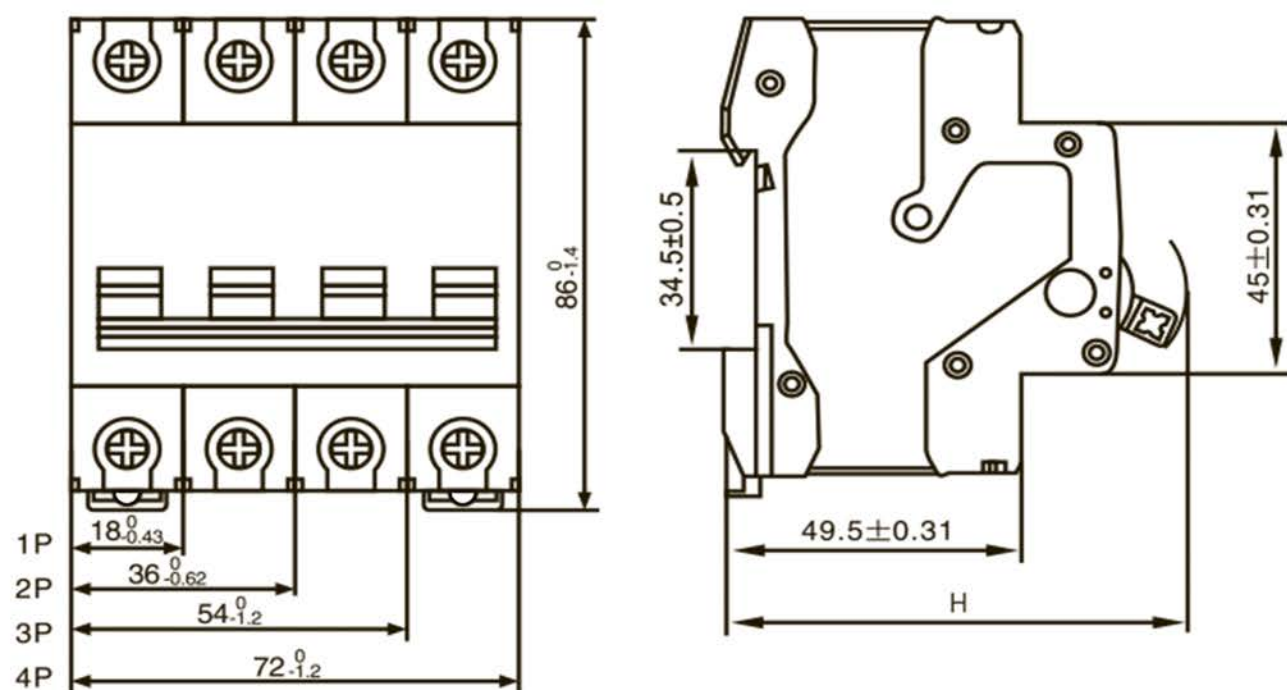



Poles	1P	2P~4P
H(mm)	74 _{-1.2} ⁰	77 _{-1.2} ⁰

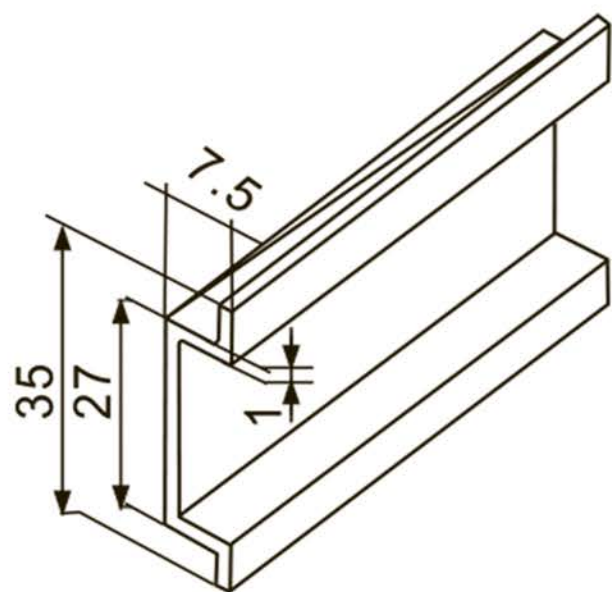B


TH35-7.5 DIN Rail

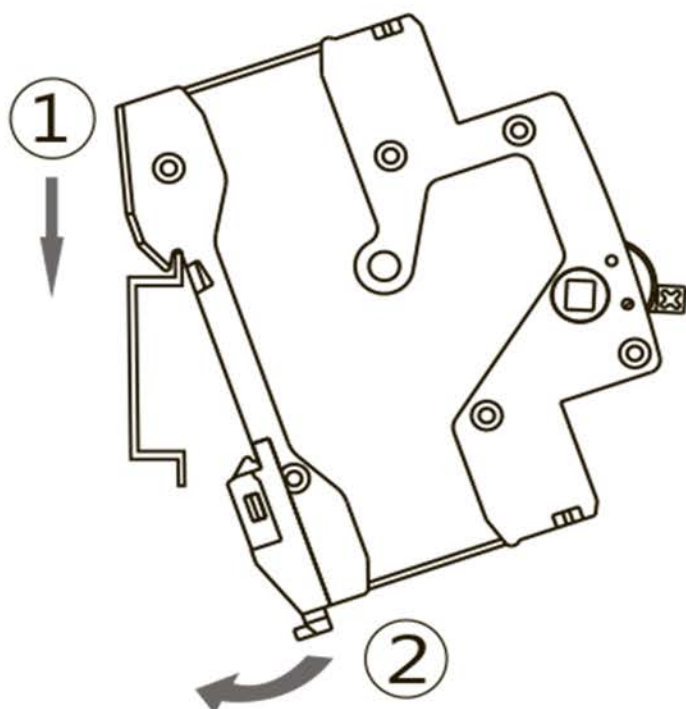**C**

	 Z2
	L: 16mm S: (10-50)mm ²
	M6: 2.5N · m

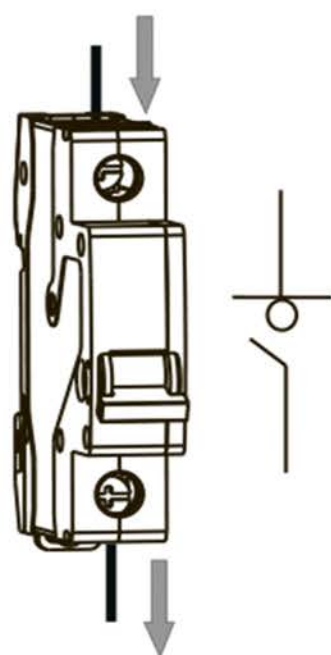

1

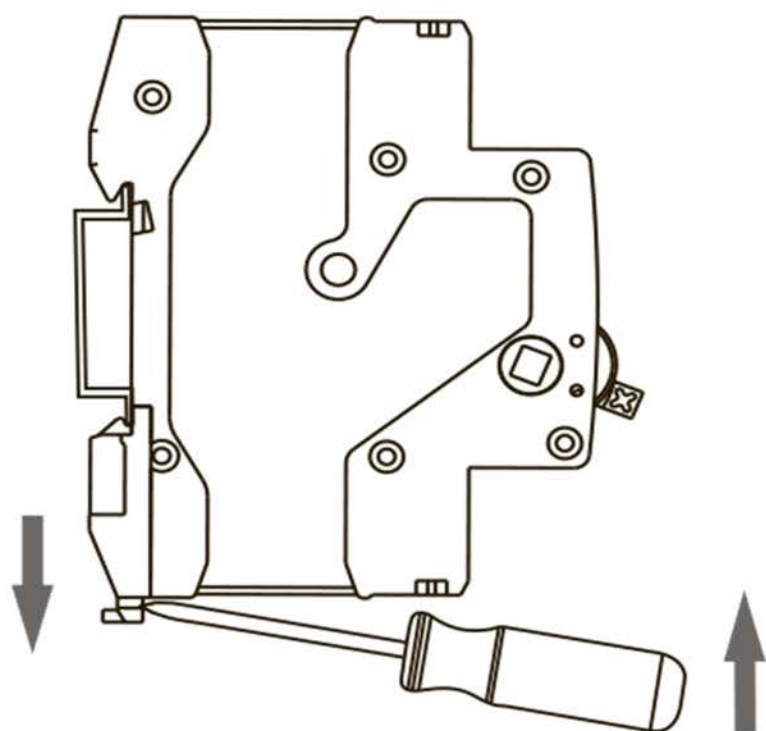

2

