



## ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель:** Акционерное общество «Курский электроаппаратный завод», основной государственный регистрационный номер 1024600941936, улица Луначарского, дом 8, город Курск, Курская область, 305000.

Телефон: +74712399911. Адрес электронной почты: keaz@keaz.ru.

**в лице** Управляющего — индивидуального предпринимателя Карачевцева Сергея Станиславовича, действующего на основании устава,

**заявляет, что** выключатели автоматические типов OptiDin BM63, OptiDin BM125 (модификации типоразмеров выключателей в соответствии с Приложением № 1), изготавливаемые Акционерным обществом «Курский электроаппаратный завод» (улица Луначарского, дом 8, город Курск, Курская область, 305000, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: улица 2-я Рабочая, дом 23, город Курск, Курская область, 305022), в соответствии с техническими условиями ТУ 3421-040-05758109-2009 «Выключатели автоматические типа OptiDin BM63, OptiDin BM63-OT, OptiDin BM125» по конструкторской документации (обозначение и наименование конструкторской документации в соответствии с Приложением № 1), коды по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 8536 20 100 7, 8536 20 900 7, серийный выпуск,

**соответствует требованиям** технического регламента Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава» (ТР ТС 001/2011).

### Декларация о соответствии принята на основании:

Протоколов контрольных испытаний от 13.06.2023 № 083-2023-00, от 14.06.2023 № 084-2023-00 Испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью «Испытательный центр «Привод-Н», аттестат аккредитации № RA.RU.21ЖД39;

Технического заключения от 07.06.2023 № АО КЭАЗ/2.3/19-4692;

Акта визуального контроля от 02.06.2023 № АО КЭАЗ/2.3/19-4583.

Схема декларирования соответствия - 3д.

### Дополнительная информация:

Пункты 2.3, 2.4, 2.7, 2.8, 2.15.2 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»;

Пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы».

Условия хранения – 2(С) по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»,

Назначенный срок службы — 15 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по **26.06.2028** включительно.



М.П.

Карачевцев Сергей Станиславович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: **EAЭС N RU Д-RU.РА05.В.84416/23**


Дата регистрации декларации о соответствии: **26.07.2023**





Модификации типоразмеров выключателя автоматического типа OptiDin BM125

Изготавливаются по конструкторской документации ГЖИК.641463.001 «Выключатель автоматический модульный OptiDin BM125-1X» (исполнения ГЖИК.641463.001-00÷ГЖИК.641463.001-03), ГЖИК.641473.001 «Выключатель автоматический модульный OptiDin BM125-2X» (исполнения ГЖИК.641473.001-00÷ГЖИК.641473.001-03), ГЖИК.641473.003 «Выключатель автоматический модульный OptiDin BM125-2NC» (исполнения ГЖИК.641473.003-00÷ГЖИК.641473.003-03), ГЖИК.641483.001 «Выключатель автоматический модульный OptiDin BM125-3X» (исполнения ГЖИК.641483.001-00÷ГЖИК.641483.001-03), ГЖИК.641483.002 «Выключатель автоматический модульный OptiDin BM125-4NC» (исполнения ГЖИК.641483.002-00÷ГЖИК.641483.002-03)

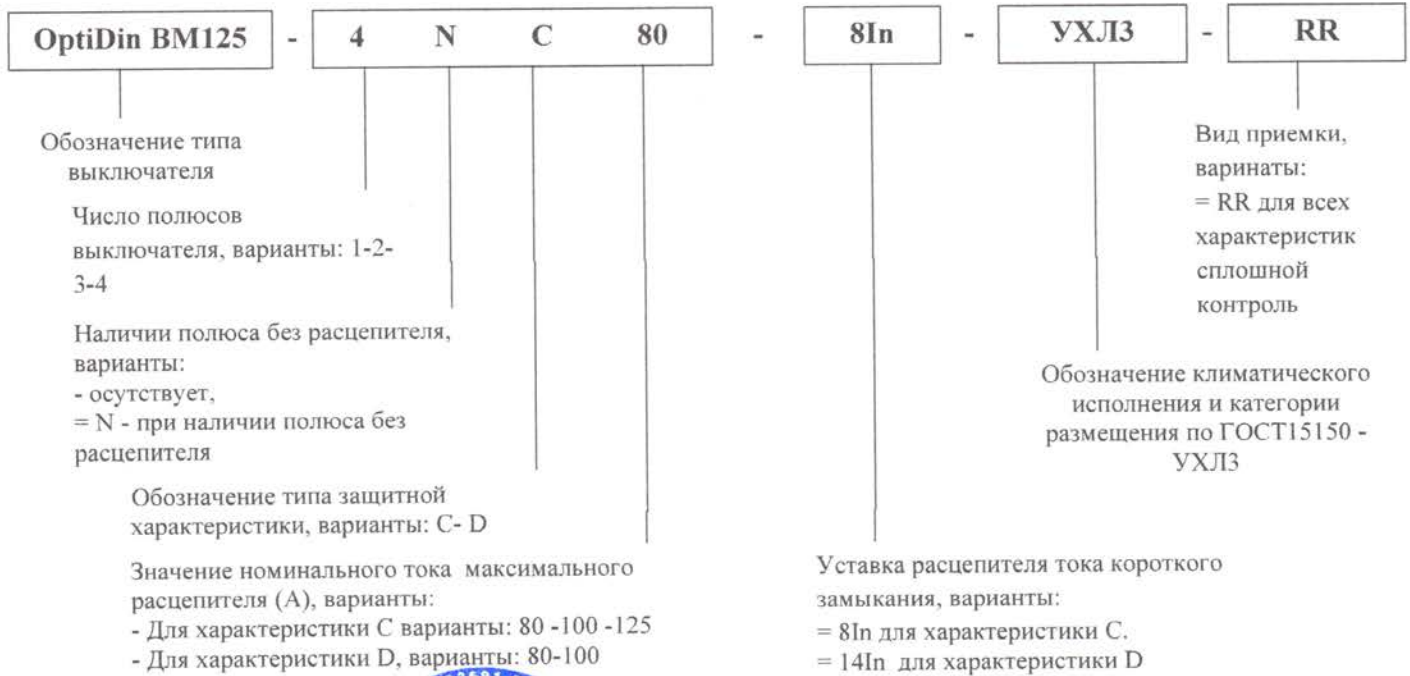

Карачевцев Сергей Станиславович  
(Ф.И.О. заявителя)