Установка дополнительных контактов на ВРК

1) В нашем ассортименте, присутствует 1 доп. контакт KA-VR00D-KV-0160-1600. В исходном состоянии (до установки в аппарат) он является, нормально разомкнутым «NO»
2) На внешней стороне аппарата KA-VR20-3-0630, можно установить, 4 доп. контакта, с правой стороны.
3) Состояние контактов:

При установке, на выводы группы I (KA-VR20-3-0630)

Положение рукоятки	KA-VR00D-KV-0160-1600
I	
0	
II	

При установке, на выводы группы II (KA-VR20-3-0630)

Положение рукоятки	KA-VR00D-KV-0160-1600
I	
0	
II	

На каждую группу можно установить, до двух доп. контактов (если не скреплять доп. контакты вместе)

4) Монтаж (на фото контакты скреплены вдвое, что тоже допускается) :

Просто вставляются в посадочные отверстия, до щелчка.

Демонтируются плоской отверткой

См. фото на стр.2

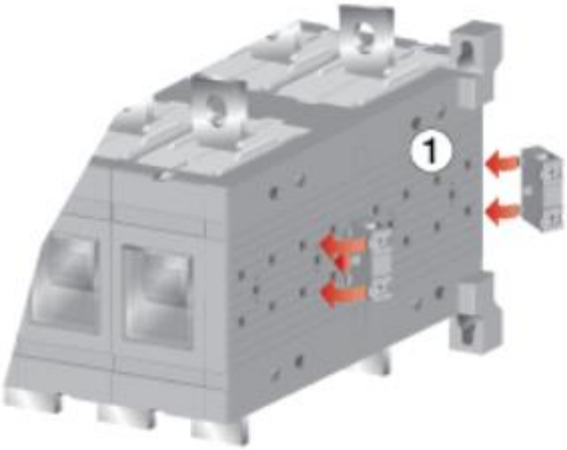
1

2

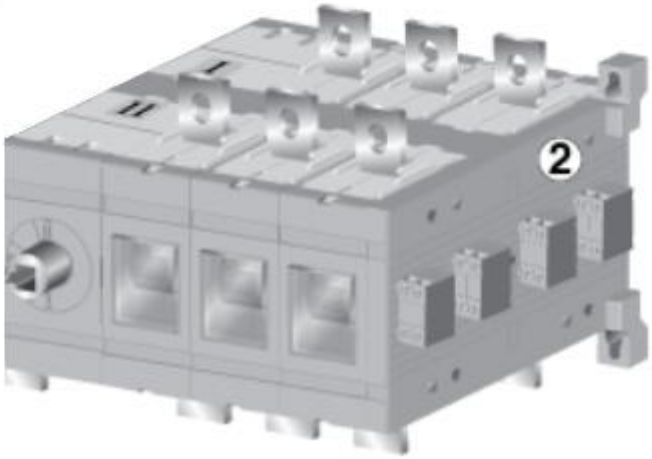
I
II
2