

КОНТАКТОР МОДУЛЬНЫЙ ТИПА KMR

Краткое руководство по эксплуатации

RU

Основные сведения об изделии

Контактор модульный типа KMR серии

ARMAT товарного знака IEK (далее – контактор) предназначен для применения в сетях переменного тока напряжением до 400 В частоты 50 Гц и служит для коммутации слабоиндуктивных и двигательных нагрузок в соответствии с категориями применения, с номинальным током до 100 А. Область применения контакторов: системы освещения, кондиционирования, вентилирования и т.п. жилых, общественных зданий и производственных помещений.

Контактор соответствует требованиям ТР ТС 004/2011.

Контакт дополнительный типа ДК-КМ серии ARMAT товарного знака IEK (далее – контакт) предназначен для применения в сетях переменного тока напряжением до 230 В частоты 50 Гц и служат для коммутации цепей управления и сигнализации.

Дополнительный контакт соответствует требованиям ТР ТС 004/2011.

Структура условного обозначения артикула контактора

ARMAT контактор модульный AR-KMRX1X2-X3-X4X5-X6
AR – наименование серии: ARMAT;

KMR – наименование продукта «контактор модульный»;
X1 – цифра, обозначающая типоисполнение катушки управления, 1 – AC, 2 – AC/DC;

X2 – цифра, обозначающая модификацию,
0 – без модификации;

X3 – номинальный ток контактора в категории применения AC-1 (AC-7a), A: 16, 20, 25, 40, 63, 100;

X4 – количество замыкающих (НО) контактов;

X5 – количество размыкающих (НЗ) контактов;

X6 – значение номинального напряжения цепи управления, В: 12, 24, 48, 230.

Пример записи артикула модульного контактора при заказе и в документации других изделий:

Контактор модульный типа KMR на номинальный ток 16 А, с типоисполнением катушки управления AC/DC, с номинальным напряжением катушки управления 24 В, с двумя размыкающими контактами, без модификации, серии ARMAT товарного знака IEK.

ARMAT контактор модульный AR-KMR20-016-02-024.

Технические данные

Условия эксплуатации, номинальные и предельные значения параметров главной цепи контакторов для номинальных токов от 16 А до 40 А, для AC-1 (AC-7a) приведены в таблице 1.

Условия эксплуатации, номинальные и предельные значения параметров главной цепи контакторов для номинальных токов от 63 А до 100 А, для AC-1 (AC-7a) приведены в таблице 2.

Номинальные и предельные значения параметров цепей управления (включающих катушек) контакторов приведены в таблицах 1–2.

Номинальные и предельные значения параметров дополнительных контактов приведены в таблице 3.

Параметры присоединительной способности контактных зажимов главной цепи и параметры проводников, подключаемых к главной цепи, приведены в таблице 4.

Параметры присоединительной способности контактных зажимов цепей управления и зажимов дополнительных контактов и параметры проводников, подключаемых к выводам цепи управления и выводам дополнительных контактов, приведены в таблице 5.

Габаритные и установочные размеры контакторов и дополнительных контактов приведены на рисунках 1–7.

Электрические схемы контакторов и дополнительных контактов приведены в таблице 6.

Устройство и работа

Электромагнитный контактор состоит из следующих основных узлов: контактной системы, электромагнитной системы (приводного механизма).

Включение и отключение контактора производится путем подачи и снятия напряжения с электромагнитной катушкой цепи управления. Контактор предназначен для коммутации токов в нормальных режимах и в режимах рабочих перегрузок.

Меры безопасности

Эксплуатация контактора должна осуществляться в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

Эксплуатация контактора разрешается только с последовательно включенным плавким предохранителем, автоматическим выключателем или тепловым реле соответствующего номинального тока.

Конструкцией изделия не предусмотрены какие-либо меры защиты от прямого прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением.

По способу защиты человека от поражения электрическим током контактор соответствует классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0.

При нормальном функционировании по истечении срока службы изделие не представляет опасности в дальнейшей эксплуатации.

Правила монтажа и эксплуатации

Эксплуатацию изделия следует осуществлять в соответствии с действующими требованиями правил по электробезопасности, а также другой нормативно-технической документации, регламентирующей эксплуатацию, наладку и ремонт электротехнического оборудования.

Перед монтажом произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии механических повреждений (сколов, трещин, поломок и т.д.).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Эксплуатировать контактор и дополнительные контакты, имеющие механические повреждения корпуса.

Контактор предназначен для установки на Т-образную направляющую TH-35 по ГОСТ IEC 60715.

Контактор фиксируется на DIN-рейке с помощью защелки. Защелка фиксирует корпус контактора на DIN-рейке и позволяет при необходимости легко его снять (для этого нужно оттянуть защелку, вставив отвертку в петлю защелки). Для монтажа нужно оттянуть защелку и смонтировать контактор на DIN-рейку.

Дополнительный контакт необходимо монтировать только с правой стороны от контактора (относительно вида сверху). Для монтажа необходимо вставить Г-образные фиксаторы дополнительного контакта в соответствующие пазы контактора, далее необходимо произвести монтаж дополнительного контакта до щелчка. Для демонтажа дополнительного контакта необходимо освободить клипсы-фиксаторы дополнительного контакта и далее произвести демонтаж дополнительного контакта. Одновременно к контактору можно подключить не более двух дополнительных контактов. На рисунке 8 отражена

блок-схема соединения контактора и дополнительных блоков.

Проверка, перед включением контактора, производится по следующему алгоритму:

- соответствие значения напряжения катушки управления напряжению сети, рода напряжения цепи управления, а также соответствие питающей частоты переменного тока, заявленной частоте контактора;
- соответствие степени защиты и климатического исполнения условиям эксплуатации;
- правильность монтажа главной и цепей управления;
- соответствие момента затяжки всех винтов предписанным требованиям.

Проверка работоспособности контактора производится по следующему алгоритму:

- подать напряжение на включающую катушку;
- включить и отключить несколько раз контактор, убедиться в отсутствии замечаний к работе контактора;
- отключить напряжение с включающей катушкой, подключить нагрузку, согласно заявленным техническим параметрам;
- включить и отключить контактор, проследить за отключением главной цепи. Отключение должно быть быстрым и не должно иметь наружных выбросов дуги.

ВНИМАНИЕ

Рекомендуется один раз в 6 месяцев подтягивать контактные винтовые зажимы, давление которых со временем ослабевает из-за циклических изменений температуры окружающей среды и пластической деформации металла зажимаемых проводников.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Подключение проводников из алюминия. Причины неисправности контактора и способы их устранения приведены в таблице 8.

Обслуживание

При нормальных условиях эксплуатации необходимо производить осмотр контактора один раз в год. Независимо от этого технический осмотр контактора надо производить после каждого отключения тока перегрузки или в случае протекания номинального условного тока короткого замыкания.

При техническом осмотре производится:

- удаление пыли и грязи;
- затяжка винтов зажимов контактов;
- проверка работоспособности контактора.

При обнаружении неисправности, контактор подлежит замене.

Транспортирование, хранение и утилизация

Транспортирование контактора и дополнительных контактов в части воздействия механических факторов осуществляется по группам С и Ж ГОСТ 23216, климатических факторов – по группе 4(Ж2) ГОСТ 15150 при температуре окружающей среды от минус 25 °C до плюс 55 °C и относительной влажности 90 % при плюс 20 °C.

Транспортирование контактора допускается любым видом крытого транспорта в упаковке производителя, обеспечивающей предохранение упакованных контакторов от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги, без ограничения расстояния.

Хранение контактора должно осуществляться в упаковке изготовителя в складах, хранилищах, расположенных в любых микроклиматических районах, при температуре окружающего воздуха от минус 45 °C до плюс 60 °C и относительной влажности воздуха 98 % при плюс 25 °C.

Утилизация изделия производится путём его разборки и передачи организациям, занимающимся переработкой пластмасс, цветных и черных металлов.

Срок службы и гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации контактора и дополнительных контактов – 10 лет со дня ввода в эксплуатацию при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок службы контактора и дополнительных контактов – не менее 15 лет.

Таблица/Table 1

Наименование показателя / Parameter denomination	Значение для контакторов типа / Value for contactor of following type							
Исполнение / Version KMR	16-2Н3	16-1Н0	16-2Н0	20-2Н3	20-1Н0	20-2Н0	25-1Н0	25-2Н3
Тип контактов / Contact type *	2p	13+1p	2з	2p	13+1p	2з	13+3p	4з
Количество полюсов / Number of poles	2	2	2	2	2	2	4	4
Ширина аппарата / Device width, mm	18	18	18	18	18	18	36	36
Номинальное рабочее напряжение / Rated operational voltage Ue, V	230						400	400
Номинальная частота / Rated frequency, Hz	50							
Номинальное напряжение изоляции / Rated insulation voltage Ui, V	500							
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение / Rated impulse withstand voltage Uimp, kW	4							
Механическая износостойкость, млн. цикл / Mechanical wear-resistance, mln. cycles	1							
Электрическая износостойкость, млн. цикл / Electrical wear resistance, mln. cycles	0,15							
Максимальное число коммутаций в сутки / Maximum number of switching operations per day	100							

Продолжение таблицы / Continuation of the table 1

Наименование показателя / Parameter denomination	Значение для контакторов типа / Value for contactor of following type												
Исполнение / Version KMR	16-2Н3 1НО 2НО 2Н3 1НО 2НО 25-1НО 25-4НО 25-2Н3 1Н3												
Класс загрязнения / Pollution class	2												
Номинальный условный ток короткого замыкания / Rated conditional short-circuit current, I_q , kA	3												
Условный тепловой ток на открытом воздухе / Conventional free air thermal current I_{th} , A	16 16 16 20 20 20 25 25 25												
Номинальный рабочий ток / Rated operational current I_e , A	AC-1 (AC-7a) AC-3 (AC -7b)	16	16	16	20	20	20	25	25				
		6	6	6	7	7	7	9	9				
Рассеиваемая мощность, Вт/полюс / Power dissipation, W/pole	1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,6 1,6 1,2												
Потребляемая мощность катушки управления в режиме включения, ВА, не более / Power consumption of the control coil in ON mode, VA, max	9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 34 34 9,2												
Потребляемая мощность катушки управления в режиме удержания, В, не более / Power consumption of the control coil in holding mode, V, max.	2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 4,6 4,6 2,7												
Номинальное напряжение катушки управления / Rated control coil voltage U_c , V	AC AC/DC	230				230	230	48					
		—				24	24	—					
Диапазоны напряжения управления / Control voltage ranges, V	Замыкание / Closing (0,85...1,1)Uc Размыкание / Opening AC (0,75...0,2)Uc DC (0,75...0,1)Uc												
Категории применения / Utilization category	AC-1 (AC-7a), AC-3 (AC -7b)												
Ремонтопригодность / Repairability	Неремонтопригодные / Nonrepairable **												
Диапазон рабочих температур / Operating temperature range, °C	−5 ... +60												
Высота над уровнем моря / Altitude above sea level, m	2000												
Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529) / Degree of protection according to IEC 60529	IP20												
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 / Climatic category	УХЛ4 / NF4												
Относительная влажность воздуха при температуре окружающей среды / Relative air humidity at ambient temperature 40 °C, %	50												
Относительная влажность воздуха при температуре окружающей среды / Relative air humidity at ambient temperature 20 °C, %	90												

* «з» – замыкающий контакт / normally open contact; «р» – размыкающий контакт / normally closed contact.

** При выходе из строя или по истечении гарантийного срока дополнительные блоки подлежат утилизации. / In case of failure or after the expiration of the warranty period, additional units should be disposed of.

Продолжение таблицы / Continuation of the table 1

Наименование показателя / Parameter denomination	Значение для контакторов типа / Value for contactor of following type								
Исполнение / Version KMR	25-2НО 2НО 2Н3 1НО 3НО 4Н3 40-2НО 40-3НО 40-2Н3 1Н3								
Тип контактов / Contact type *	23+ 23 13+ 1p 33+ 1p 4p 23 43 33+ 1p 2p								
Количество полюсов / Number of poles	4 2 2 4 4 2 4 4 4								
Ширина аппарата / Device width, mm	36 18 18 36 36 36 54 54 54								
Номинальное рабочее напряжение / Rated operational voltage U_e , V	230 400 230 400								
Номинальная частота / Rated frequency, Hz	50								
Номинальное напряжение изоляции / Rated insulation voltage Ui , V	500								
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение / Rated impulse withstand voltage U_{imp} , kW	4								

Продолжение таблицы / Continuation of the table 1

Наименование показателя / Parameter denomination	Значение для контакторов типа / Value for contactor of following type								
Исполнение / Version KMR	25-2НО 2НО 2Н3 1НО 3НО 4Н3 40-2НО 40-4НО 40-3НО 40-2Н3 1Н3								
Механическая износостойкость, млн. цикл / Mechanical wear-resistance, mln. cycles	1								
Электрическая износостойкость, млн. цикл / Electrical wear resistance, mln. cycles	0,15								
Максимальное число коммутаций в сутки / Maximum number of switching operations per day	100								
Класс загрязнения / Pollution class	2								
Номинальный условный ток короткого замыкания / Rated conditional short-circuit current, I_q , kA	3								
Условный тепловой ток на открытом воздухе / Conventional free air thermal current I_{th} , A	25 25 25 25 25 40 40 40 40								
Номинальный рабочий ток / Rated operational current I_e , A	AC-1 (AC-7a) AC-3 (AC -7b)	25	25	25	25	25	40	40	40
		9	9	9	9	9	15	15	15
Рассеиваемая мощность, Вт/полюс / Power dissipation, W/pole	1,6 1,2 1,2 1,6 1,6 1,6 2,1 2,1 2,1								
Потребляемая мощность катушки управления в режиме включения, ВА, не более / Power consumption of the control coil in ON mode, VA, max	34 9,2 9,2 34 34 34 53 53 53								
Потребляемая мощность катушки управления в режиме удержания, В, не более / Power consumption of the control coil in holding mode, V, max.	4,6 2,7 2,7 4,6 4,6 4,6 6,5 6,5 6,5								
Номинальное напряжение катушки управления / Rated control coil voltage U_c , V	AC AC/DC	230, 48	230						
		24	—	24					
Диапазоны напряжения управления / Control voltage ranges, V	Замыкание / Closing (0,85...1,1)Uc Размыкание / Opening AC (0,75...0,2)Uc DC (0,75...0,1)Uc								
Категории применения / Utilization category	AC-1 (AC-7a), AC-3 (AC -7b)								
Ремонтопригодность / Repairability	Неремонтопригодные / Nonrepairable **								
Диапазон рабочих температур / Operating temperature range, °C	−5 ... +60								
Высота над уровнем моря / Altitude above sea level, m	2000								
Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529) / Degree of protection according to IEC 60529	IP20								
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 / Climatic category	УХЛ4 / NF4								
Относительная влажность воздуха при температуре окружающей среды / Relative air humidity at ambient temperature 40 °C, %	50								
Относительная влажность воздуха при температуре окружающей среды / Relative air humidity at ambient temperature 20 °C, %	90								

* «з» – замыкающий контакт / normally open contact; «р» – размыкающий контакт / normally closed contact.
** При выходе из строя или по истечении гарантийного срока дополнительные блоки подлежат утилизации. / In case of failure or after the expiration of the warranty period, additional units should be disposed of.

Таблица/Table 2

Продолжение таблицы / Continuation of the table 2

Наименование показателя / Parameter denomination	Значение для контакторов типа / Value for contactor of following type																			
Исполнение / Version KMR	63-2HO 2H3	63-2HO 3H3	63-4HO 1H3	100-1HO 1H3	100-4H3 4H3	100-4H3 2H3	100-4H3 2H3	100-2HO 2H3	100-1HO 3H3	100-1HO 3H3										
Относительная влажность воздуха при температуре окружающей среды / Relative air humidity at ambient temperature 20 °C, %	90																			
* «з» – замыкающий контакт / normally open contact; «р» – размыкающий контакт / normally closed contact.																				
** При выходе из строя или по истечении гарантийного срока дополнительные блоки подлежат утилизации. / In case of failure or after the expiration of the warranty period, additional units should be disposed of.																				
Таблица/Table 3																				
Наименование показателя / Parameter denomination	Значение для дополнительных контактов типа																			
Тип контактов / Contact type	1p+1z; 2p; 2z																			
Условный тепловой ток на открытом воздухе / Conventional free air thermal current Ith, A	10																			
Номинальный кратковременно допустимый ток при $t \leq 1\text{с}$ / Rated short-time withstand current at $t \leq 1\text{s}$, Icw, A	100																			
Категории применения / Utilization category	AC-12, AC-15, DC-13																			
Механическая износостойкость, млн. цикл / Mechanical wear-resistance, mln. cycles	1																			
Электрическая износостойкость, млн. цикл / Electrical wear resistance, mln. cycles	0,15																			
Максимальное число коммутаций в сутки / Maximum number of switching operations per day	100																			
Класс загрязнения / Pollution class	2																			
Максимальное рабочее напряжение (род. напряжения) / Maximum operating voltage (voltage type), V	AC-12	230																		
	AC-15	230																		
	DC-13	110																		
Номинальное напряжение изоляции / Rated insulation voltage Ui, V	500																			
Номинальный ток / Rated current, A	AC-12	5																		
	AC-15	2																		
	DC-13	1																		
Сторона размещения / Placement side	Только с правой стороны от контактора (относительно вида сверху) / Only on the right side of the contactor (relative to the top view)																			
Количество подключаемых устройств, максимальное / Number of connecting devices, max.	2																			
Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529) / Degree of protection according to IEC 60529	IP20																			
Ремонтируемость / Repairability	Неремонтируемые / Nonrepairable *																			
Ширина аппарата / Device width, mm	9																			
* При выходе из строя или по истечении гарантийного срока дополнительные блоки подлежат утилизации. / In case of failure or after the expiration of the warranty period, additional units should be disposed of.																				
Таблица/Table 4																				
Наименование показателя / Parameter denomination	Значение для контакторов типа / Value for contactor of following type																			
Номинальный рабочий ток / Rated operational current Ie, A (AC-1 (AC-7a))	16	20	25	40	63	100														
Тип присоединения / Connection type	Винтовой зажим / Screw terminal																			
Жесткий кабель без наконечника / Rigid cable without a lug, mm ²	1 проводник / conductor	1,5–6				6–25		6–35												
Гибкий кабель или гибкий кабель с наконечником / Flexible cable or flexible cable with lug, mm ²	1 проводник / conductor	1,5–4				6–16		6–25												
Номинальный крутящий момент при затягивании / Rated tightening torque, Mn, N·m	0,8					2				3,5										

Таблица 5

Наименование показателя / Parameter denomination	Значение для контакторов типа / Value for contactor of following type
Тип присоединения / Connection type	Винтовой зажим / Screw terminal
Жесткий кабель без наконечника / Rigid cable without a lug, mm ²	1 проводник / conductor 1–2,5 2 проводника / conductors 1–1,5
Жесткий кабель без наконечника / Rigid cable without a lug, mm ²	1 проводник / conductor 1–2,5 2 проводника / conductors 1–1,5
Номинальный крутящий момент при затягивании / Rated tightening torque, Mn, N·m	0,8

Таблица 6 – Электрические схемы контакторов и дополнительных контактов / Table 6 – Wiring diagrams of contactors and auxiliary contacts

Электрическая схема / Wiring diagram	Обозначение устройства / Device designation	Электрическая схема / Wiring diagram	Обозначение устройства / Device designation
	Контакторы типа 4HO / Contactors of 4HO type		Контакторы типа 1HO+3H3 / Contactors of 1HO+3H3 type
	Контакторы типа 4NC / Contactors of 4NC type		Контакторы типа 3HO+1H3 / Contactors of 3HO+1H3 type
	Контакторы типа 2HO+2H3 / Contactors of 2HO+2H3 type		Контакторы типа 2HO / Contactors of 2HO type
	Контакторы типа 2H3 / Contactors of 2H3 type		Контакторы типа 1HO+1H3 / Contactors of 1HO+1H3 type
	Дополнительные контакты типа 1H3+1HO / Auxiliary contact of type 1H3+1HO		Дополнительные контакты типа 2HO / Auxiliary contact of 2HO type
	Дополнительные контакты типа 2H3 / Auxiliary contact of 2H3 type		

Таблица 7 – Комплектность / Table 7 – Complete set

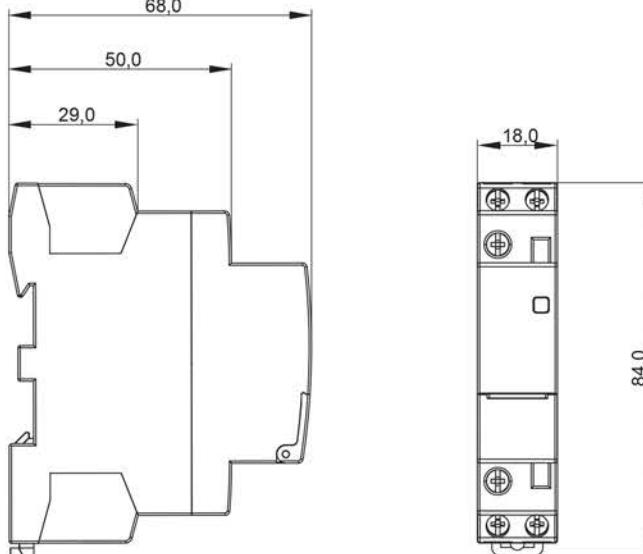
Наименование / Denomination	Количество, шт. (экз.) / Quantity, pcs. (copies)
Контактор / Contactor	1
Паспорт / Passport	1

Таблица 8

№	Неисправность / Malfunction	Причина / Cause	Способ устранения / Remedy
1	При подаче напряжения на катушку управления, контактор не включается / When voltage is applied to the control coil, the contactor does not activate.	Отсутствует напряжение в цепи управления / There is no voltage in the control circuit	Проверить питание на клеммах катушки, при необходимости устранить ошибки монтажа / Check power supply to coil terminals, correct installation errors if necessary
		Напряжение в сети не соответствует напряжению катушки / Mains voltage does not match the coil voltage	Заменить катушку / Replace the coil
		Повреждена катушка / The coil is damaged	Заменить катушку, проверить схему / Replace coil, check circuit

Продолжение таблицы / Continuation of the table 8

№	Неисправность / Malfunction	Причина / Cause	Способ устранения / Remedy
2	Контакты нагреваются выше номинальной / Main circuit load is higher than the rated load	Нагрузка главной цепи выше номинальной / Main circuit load is higher than the rated load	Проверить ток нагрузки, и, если нет возможности уменьшить нагрузку, заменить контактор аппаратом с большим номинальным током / Check the load current, and if it is not possible to reduce the load, replace the contactor with a contactor with a higher rated current
			Протянуть винты присоединения проводников / Retighten the screws that connect the conductors
3	Повышенный нагрев катушки / Increased heating of the coil	Напряжение на зажимах катушки больше допустимого / Voltage on coil terminals is higher than allowed	Обеспечить питание катушки управления напряжением соответствующей величины или заменить катушку в соответствии с уровнем управляющего напряжения / Supply the control coil with voltage of appropriate value or replace the coil according to the level of control voltage
4	Сильное гудение или дребезжание магнитной системы / Heavy humming or rattling of the magnetic system	Значение напряжения на клеммах катушки управления не соответствует данным таблицы 3 / The voltage value on the control coil terminals does not correspond to the data in table 3	Обеспечить питание катушки управления напряжением необходимой величины / Supply the control coil with voltage of the required value

Габаритные размеры / Overall dimensions

Рисунок 1 – Габаритные размеры контакторов до 25 A, 2P / Figure 1 – Overall dimensions of contactors up to 25 A, 2P

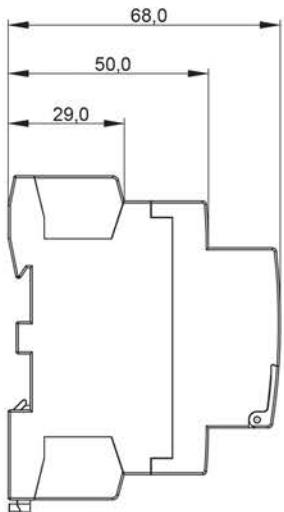


Рисунок 2 – Габаритные размеры контакторов до 25 А, 4Р / Figure 2 – Overall dimensions of contactors up to 25 A, 4P

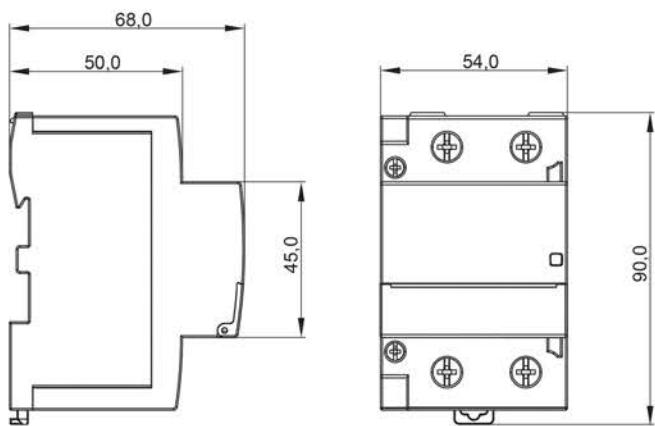
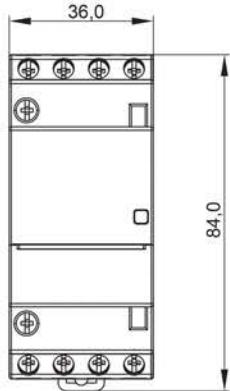


Рисунок 5 – Габаритные размеры контакторов 100 А, 2Р / Figure 5 – Overall dimensions of 100 A, 2P contactors

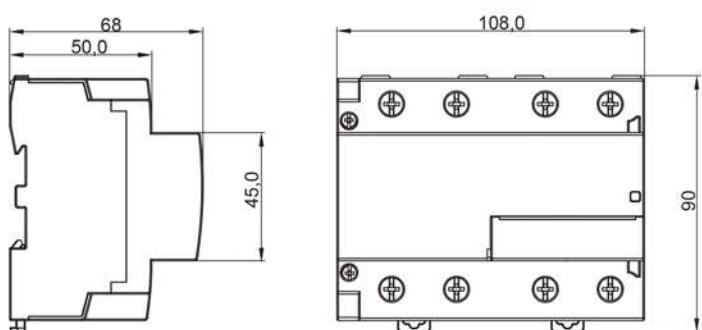
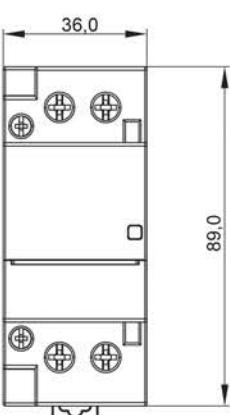
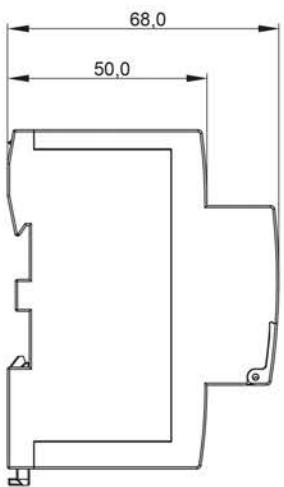


Рисунок 6 – Габаритные размеры контакторов 100 А, 4Р / Figure 6 – Overall dimensions of 100 A, 4P contactors

Рисунок 3 – Габаритные размеры контакторов от 40 А до 63 А, 2Р / Figure 3 – Overall dimensions of contactors from 40 A to 63 A, 2P

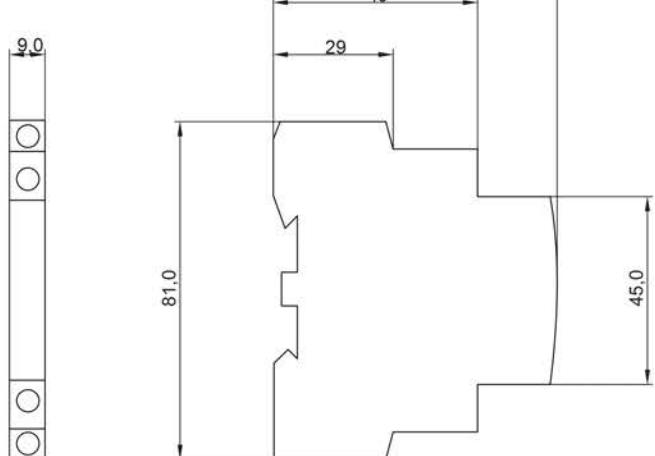
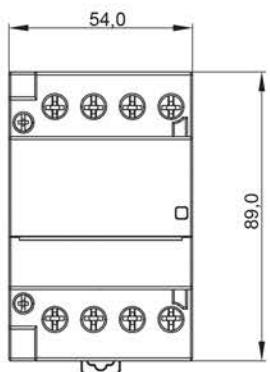
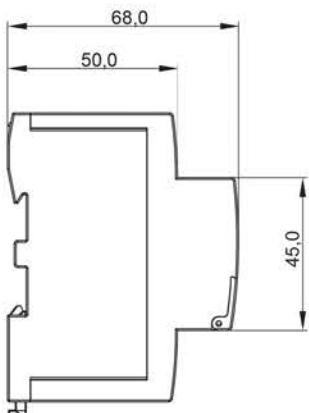


Рисунок 7 – Габаритные размеры дополнительных контактов типа 1НО, 1НЗ, 2НЗ и 2НО / Figure 7 – Dimensions of auxiliary contacts of 1NO, 1NZ, 2NZ and 2NO types

Рисунок 4 – Габаритные размеры контакторов от 40 А до 63 А / Figure 4 – Overall dimensions of contactors from 40 A to 63 A

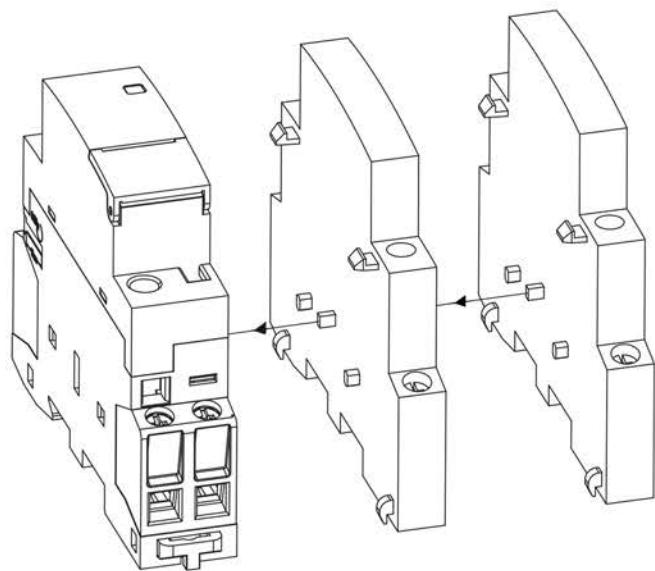


Рисунок 8 – Блок-схема соединения контактора и дополнительных блоков /
Figure 8 – Block diagram for connecting the contactor and auxiliary units