



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

SHOP220



**Заявитель:** Акционерное общество «Курский электроаппаратный завод», основной государственный регистрационный номер 1024600941936, улица Луначарского, дом 8, город Курск, Курская область, 305000.  
Телефон: +74712399911. Адрес электронной почты: keaz@keaz.ru.

**в лице** Управляющего — индивидуального предпринимателя Карачевцева Сергея Станиславовича, действующего на основании устава

**заявляет, что** выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, с защитой от сверхтоков, типа OptiDin D63 (модификации типоразмеров выключателей в соответствии с Приложением № 1), изготавливаемые Акционерным обществом «Курский электроаппаратный завод» (улица Луначарского, дом 8, город Курск, Курская область, 305000, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: улица 2-я Рабочая, дом 23, город Курск, Курская область, 305022), в соответствии с ТУ3422-046-05758109-2008 «Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от сверхтока типа OptiDin-D63 и OptiDin VD63. Технические условия» по конструкторской документации ГЖИК.641249.006 «Выключатель автоматический управляемый дифференциальным током типа OptiDin D63», код по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 8536 20 100 7, серийный выпуск

**соответствуют требованиям** технического регламента Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава» (ТР ТС 001/2011).

**Декларация о соответствии принята на основании:**

Протокола контрольных испытаний от 06.02.2023 № 013-2023-00 Испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью «Испытательный центр «Привод-Н», аттестат аккредитации № RA.RU.21ЖД39;

Технического заключения от 10.02.2023 № АО КЭАЗ/1.5/19-1072;

Акта визуального контроля от 25.01.2023 № АО КЭАЗ/1.5/19-570.

Схема декларирования соответствия - 3д.

**Дополнительная информация:**

Пункты 2.3, 2.4, 2.7, 2.8, 2.15.2 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»;

Пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы».

Условия хранения – 2(С) по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

Назначенный срок службы — 15 лет.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 19.04.2028 включительно.**

подпись



М.П.

Карачевцев Сергей Станиславович

(Ф.И.О. заявителя)


**Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.34552/23**

**Дата регистрации декларации о соответствии: 20.04.2023**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ  
ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.34552/23



Модификации типоисполнений выключателей автоматических, управляемых дифференциальным током, с защитой от сверхтоков, типа OptiDin D63.

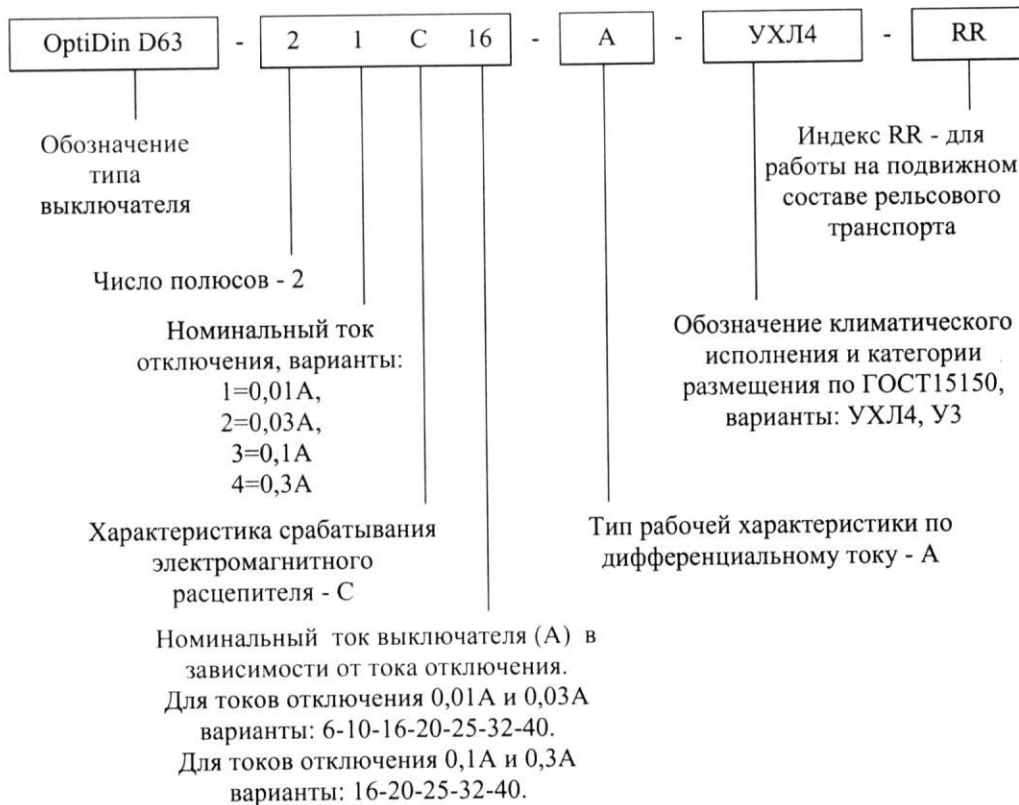

*[Handwritten signature]*

Карачевцев Сергей Станиславович