

МАСШТАБИРУЕМЫЙ СУППОРТ


Возможность установки в ряд от одного до пяти и более единиц изделий.

**Вне зависимости от количества установленных изделий,
потребуется две торцевые заглушки.**

EXPANDABLE SUPPORT


Possibility of installation in a row from one to five or more units of products.

Regardless of the number of installed products, two end caps will be required.

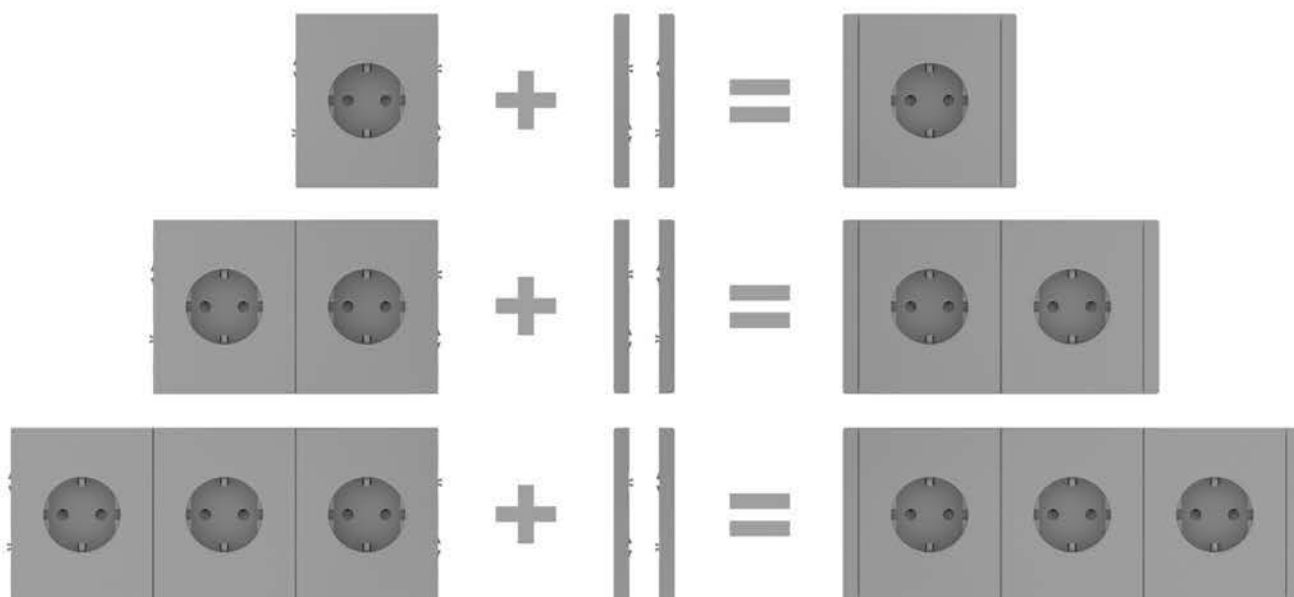




1

Шаг подрозетников /
Step of boxes

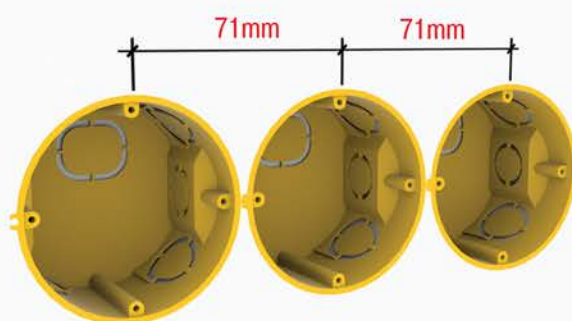




2

Подрозетник не должен выступать за плоскость стены /
The box should not be higher than the wall level

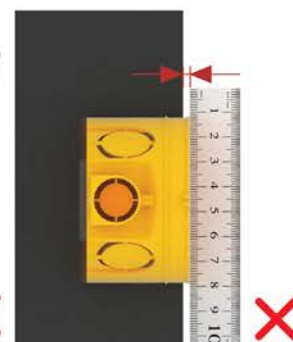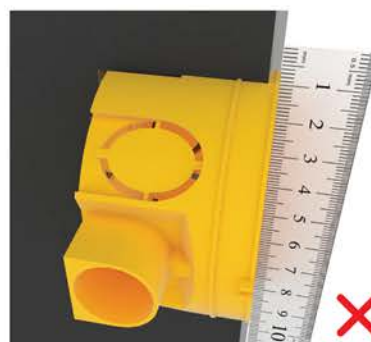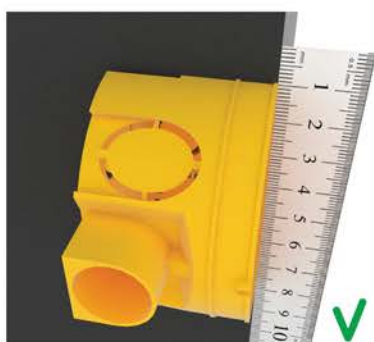


3

Схема демонтажа панелей /
Panel dismantling scheme

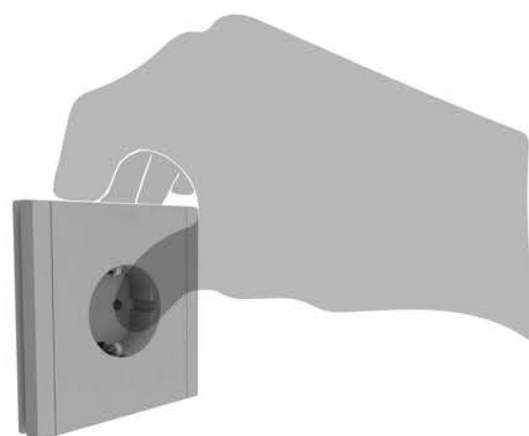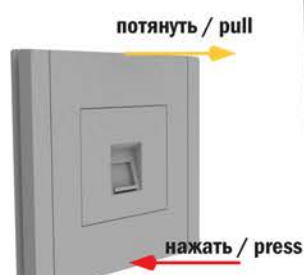


4

**При некачественном монтаже подрозетников,
установите расширители /**
If the boxes are poorly installed, install the expanders

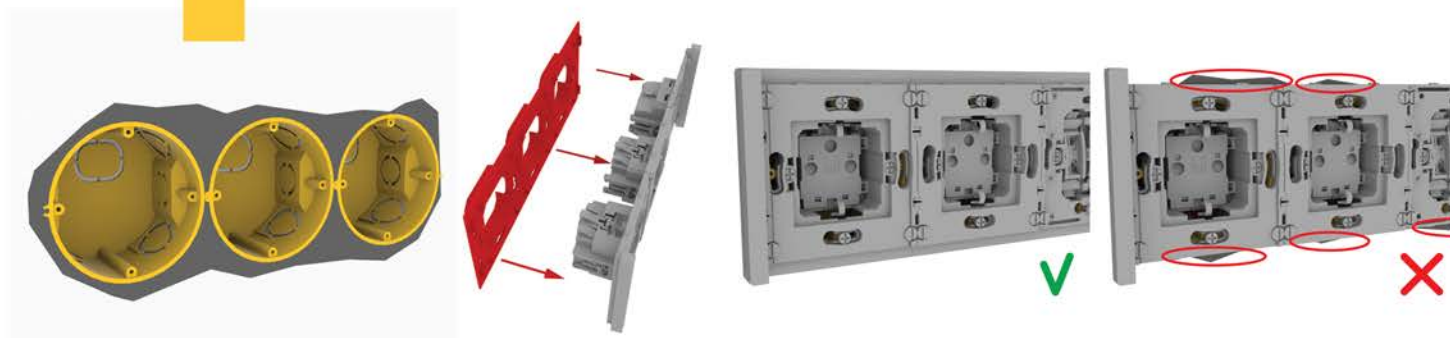


5

При монтаже влагозащищенных изделий используйте расширители /
When installing moisture-proof products, use expanders

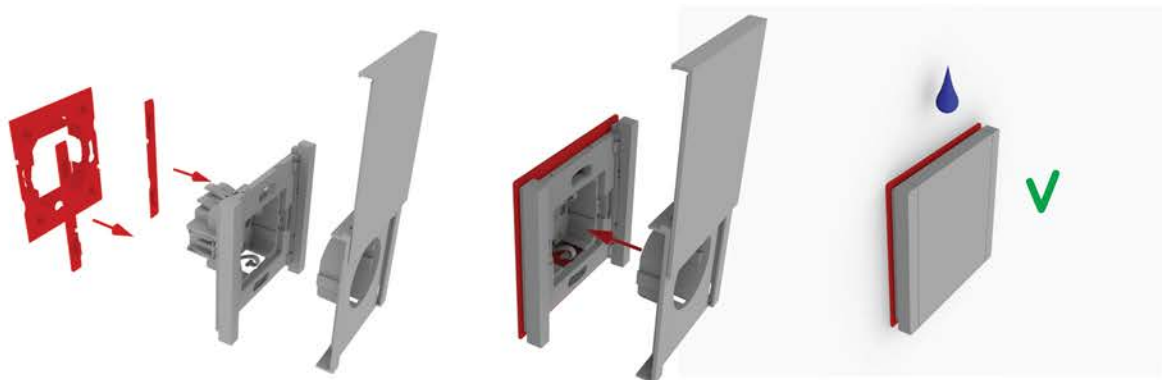


6

**Чрезмерное усилие при креплении суппорта
может нарушить работу механизма выключателя /**
A large force can disrupt the operation of the switch

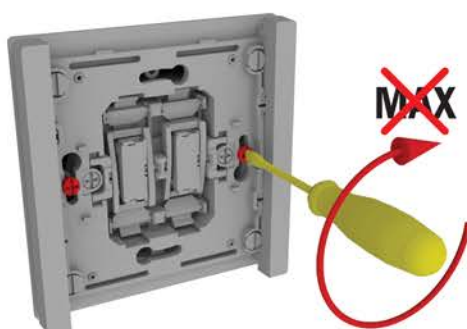

7

Используйте эксцентрики для регулирования зазоров /
Use the eccentrics to adjust the gaps

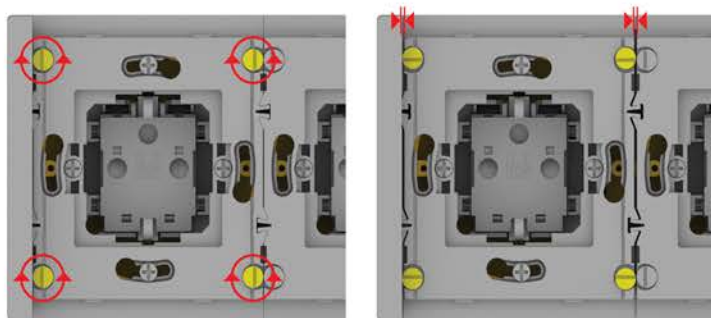

8

Для извлечения суппорта из ряда используйте пазы под отвертку /
To remove the support, use the slots for a screwdriver



9

При качественном монтаже подрозетников, не используйте расширители /
With high-quality installation of boxes, do not use expanders

